


CONVENÇÕES	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	EXTINTOR COM CARGA DE ÁGUA CAPACIDADE EXTINTORA DE, NO MÍNIMO: 2-A
	EXTINTOR DE DIÓXIDO DE CARBONO - CO2 CAPACIDADE EXTINTORA DE, NO MÍNIMO: 5-B-C
	EXTINTOR DE PÓ ABC CAPACIDADE EXTINTORA DE, NO MÍNIMO: 20-B-C
	PONTO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (BLOCO AUTÔNOMO) 2x7w AUTONOMIA DE 2 HORAS. TIPO PAREDE / TETO
	SINALIZAÇÃO DE SAÍDA - PLACA REFLETIVA
	ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE ALARME INSTALADO A UMA ALTURA ENTRE 0,90m E 1,35m DO PISO ACABADO
	AVISADOR SONORO VISUAL

Notas:  
O sistema de Sinalização de Emergência deverá atender a NPT 020 - editada pelo Corpo de Bombeiros do Paraná.

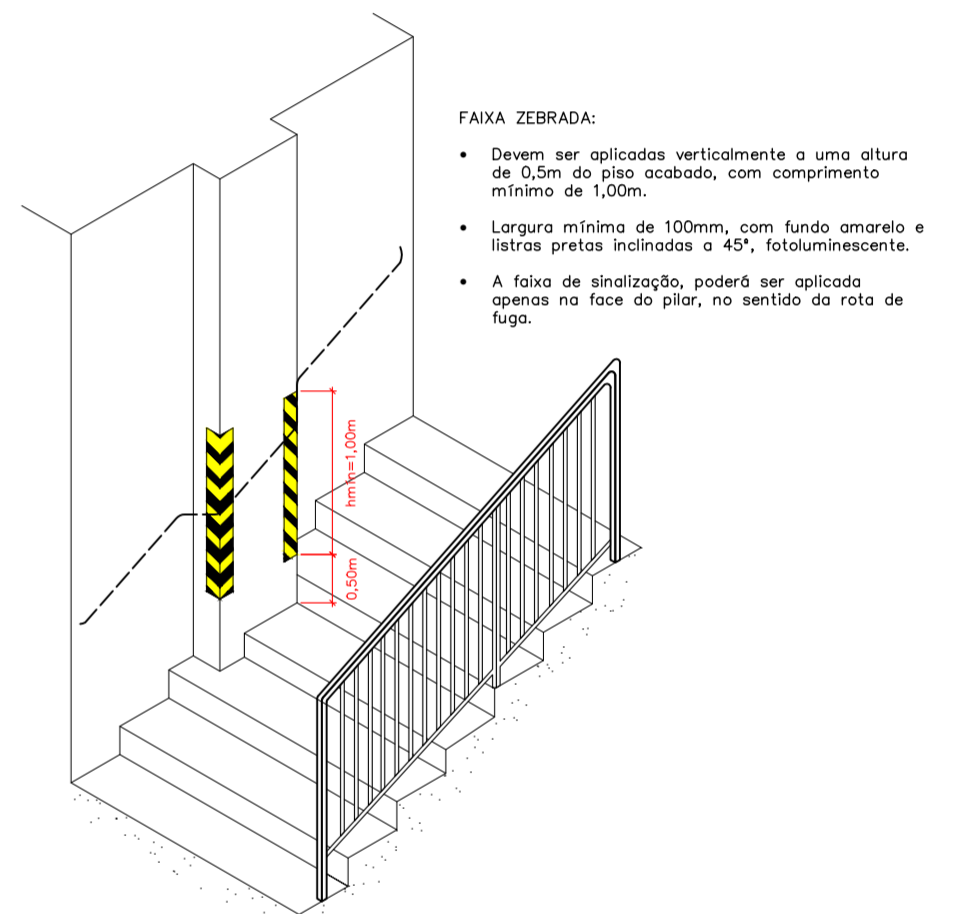

**DETALHE: SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR EM OBSTÁCULOS**  
ESCALA= SEM ESCALA

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO/SUBSTITUIÇÃO DO PSCIP		
Data	Discriminação da atualização/substituição	Nº do PSCIP
-	-	-
28/09/2020	ALTERAÇÃO DE PROJETO APROVADO EM 20/12/2012	692249/12

Obra/Endereço		
<b>ESTÁDIO DOS PIONEIROS</b> RODOVIA (MARGINAL) BR 158/ 373 - BAIRRO BORTOT - PATO BRANCO - PARANÁ		
Área	Ocupação	PARA USO DO CBMPR
3.442,98m²	ESTÁDIO - F3	
Prancha	Conteúdo da Prancha	
<b>05</b> 06	PLANTA: PAVTO SUPERIOR - ARQUIBANCADA	
Proprietário		
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATO BRANCO   CNPJ 76.995.448/0001-54		
Escala	Responsável Técnico	Data
INDICADA	ALCIR ECCEL - ENGENHEIRO CIVIL - CREA SC 43496/D	23/08/2012