
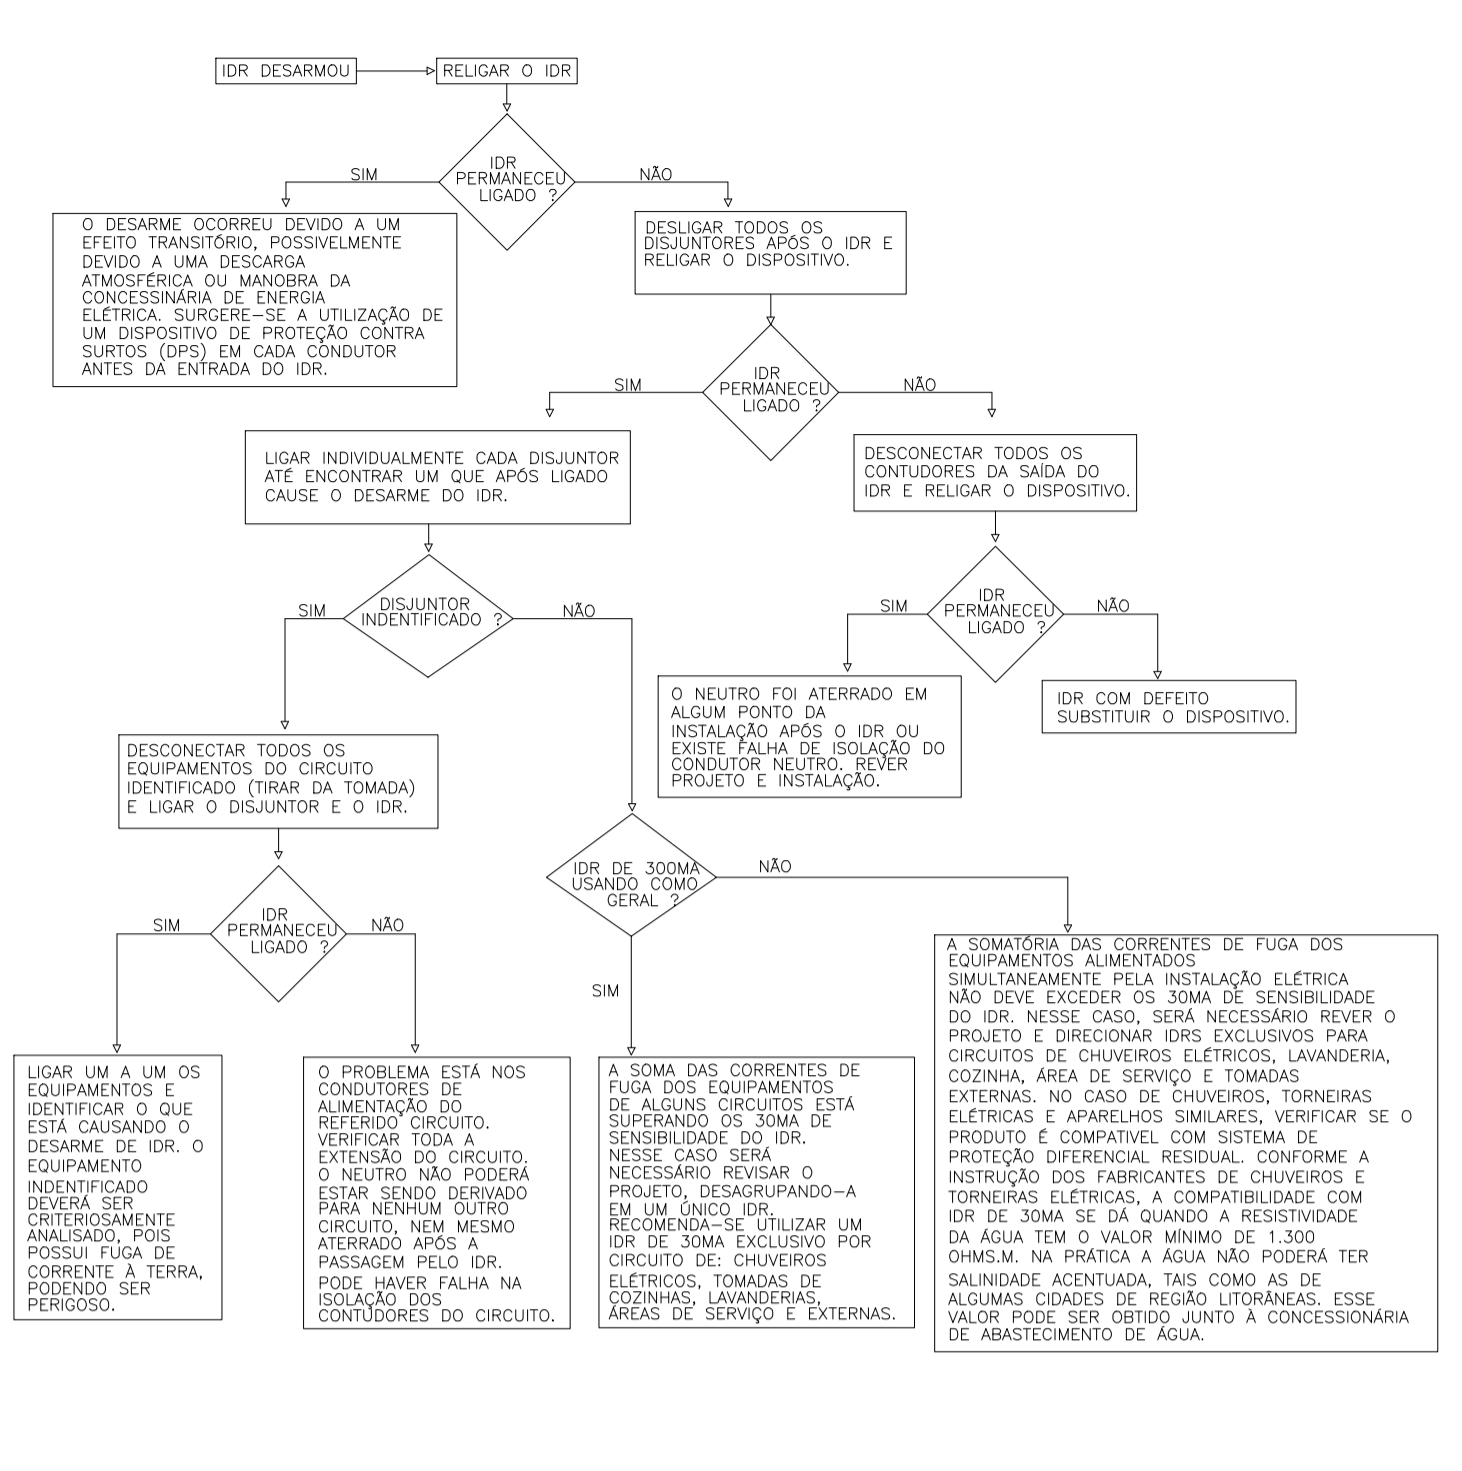


Table with columns: N° CIRC., ILUMINAÇÃO (FLUOR., outros), TOMADAS (w), total (w), FASES (v) (R, S, T), dis. j. (A) n°, COND. MM2 (CU), OBSERVAÇÕES, DR. Rows include lighting fixtures (Lâmpada, LAMP+HEAT) and various electrical loads (TOMADA, etc.) with their respective specifications and phase assignments.

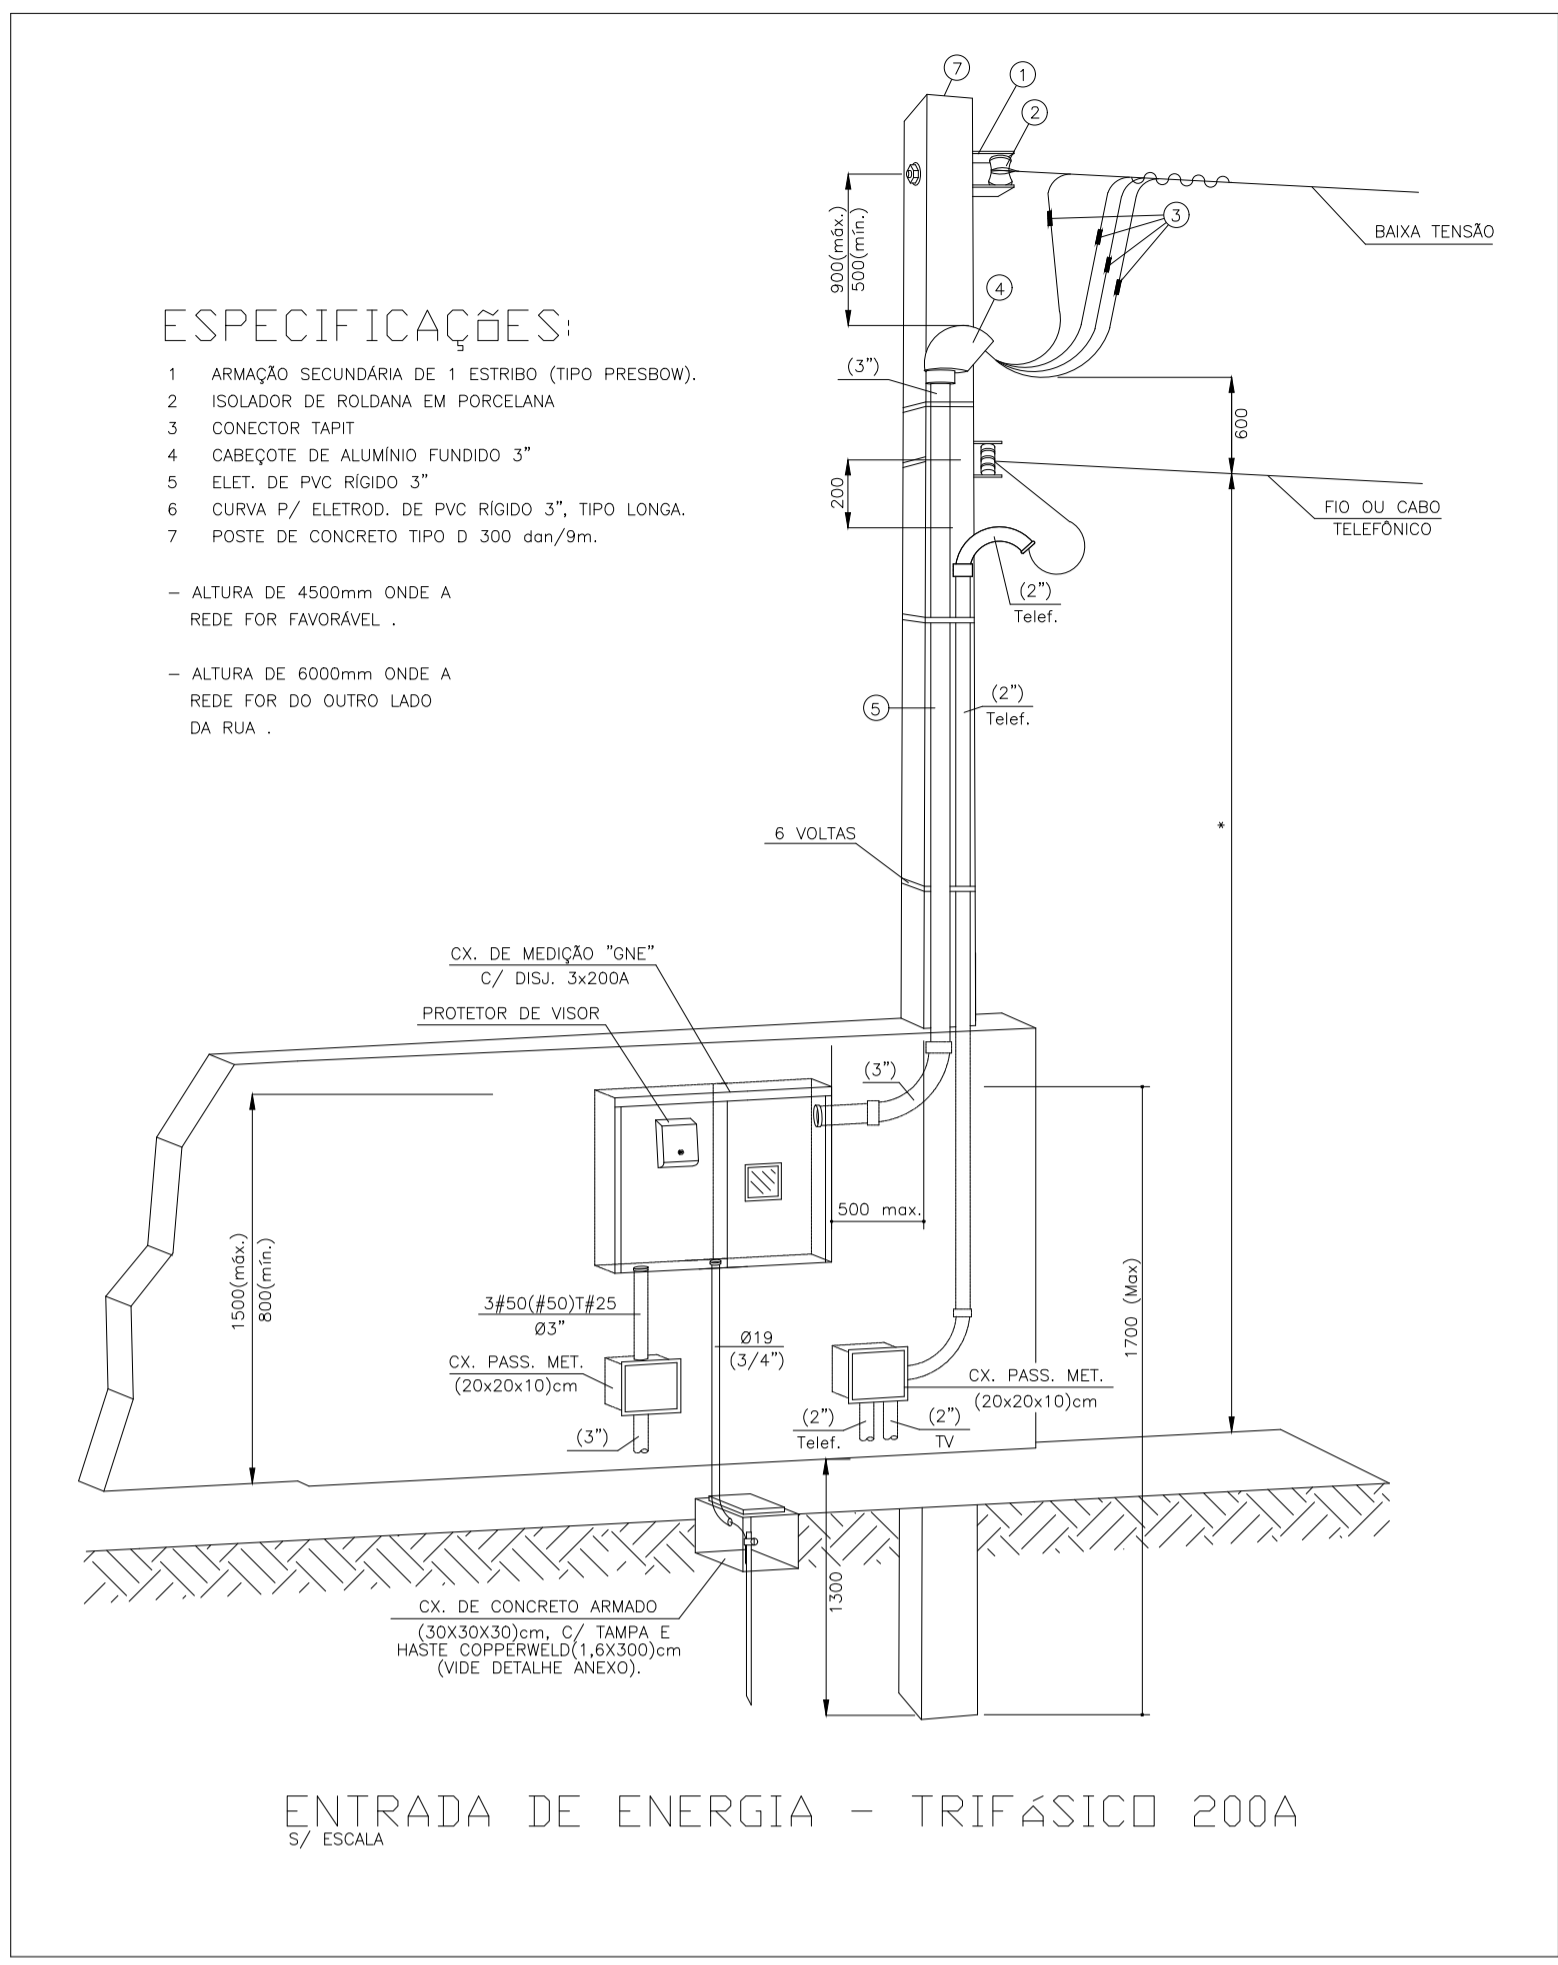

NOTAS DE SEGURANÇA CONFORME NR-10
-TODOS OS DISPOSITIVOS DE SECCIONAMENTO TERÃO INDICAÇÃO DA CONDIÇÃO OPERATIVA (VERDE-DESLIGADO E VERMELHO-LIGADO);
-O SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ATERRAMENTO UTILIZADO É TN-C-S, UMA VEZ QUE AS FUNÇÕES DE NEUTRO E CONDUTOR DE PROTEÇÃO SÃO COMBINADAS EM UM ÚNICO CONDUTOR EM APENAS PARTE DO ESQUEMA, OU SEJA, DA DERIVAÇÃO DA COPEL ATÉ OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS, O ESQUEMA DE ATERRAMENTO É O TN-C A PARTIR DESSE PONTO, OS CONDUTORES NEUTRO E TERRA, TORNAM-SE DISTINTOS CARACTERIZANDO O ESQUEMA TN-S PARA A REFERIDA EDIFICAÇÃO.

CRITÉRIOS DE EXECUÇÃO
O EXECUTOR DEVERÁ, NO MÍNIMO, SEGUIR AS SEQUENTES ORIENTAÇÕES ABAIXO DESCRITAS:
1- SOLICITAR ESCLARECIMENTO SOBRE O PROJETO SEMPRE QUE HOUVER DIVERGÊNCIAS ENTRE AS PLANTAS E ESPECIFICAÇÕES.
2- NÃO DEVE PREVALER-SE DE QUALQUER ERRO INVOLUNTÁRIO, OU DE QUALQUER OMISSÃO EVENTUALMENTE EXISTENTE PARA EXIMIR-SE DE SUAS RESPONSABILIDADES.



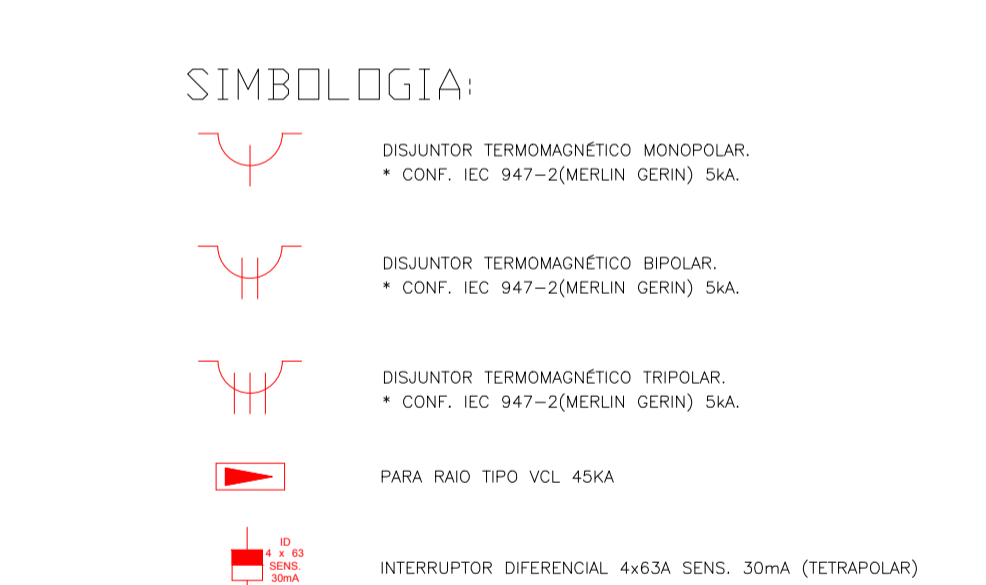


Table titled 'Eletrodutos de PVC' with columns: Diâmetro Nominal, Ø Ext. (mm), Ø Int. (mm), S (mm). Rows list various pipe sizes from 3/4" to 4" with corresponding dimensions.

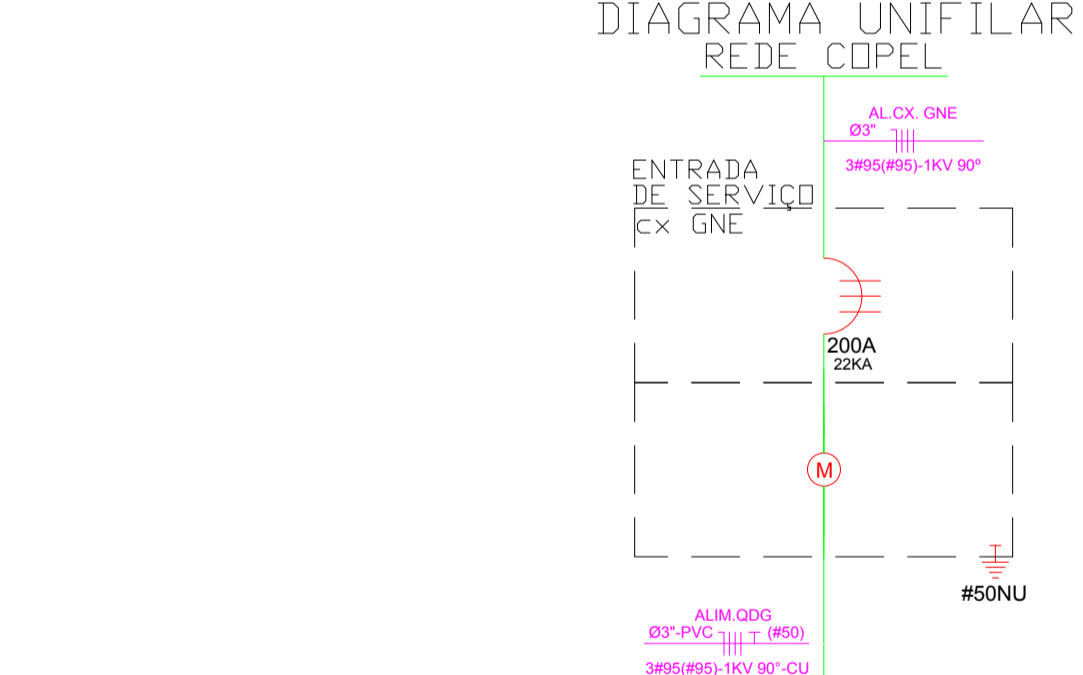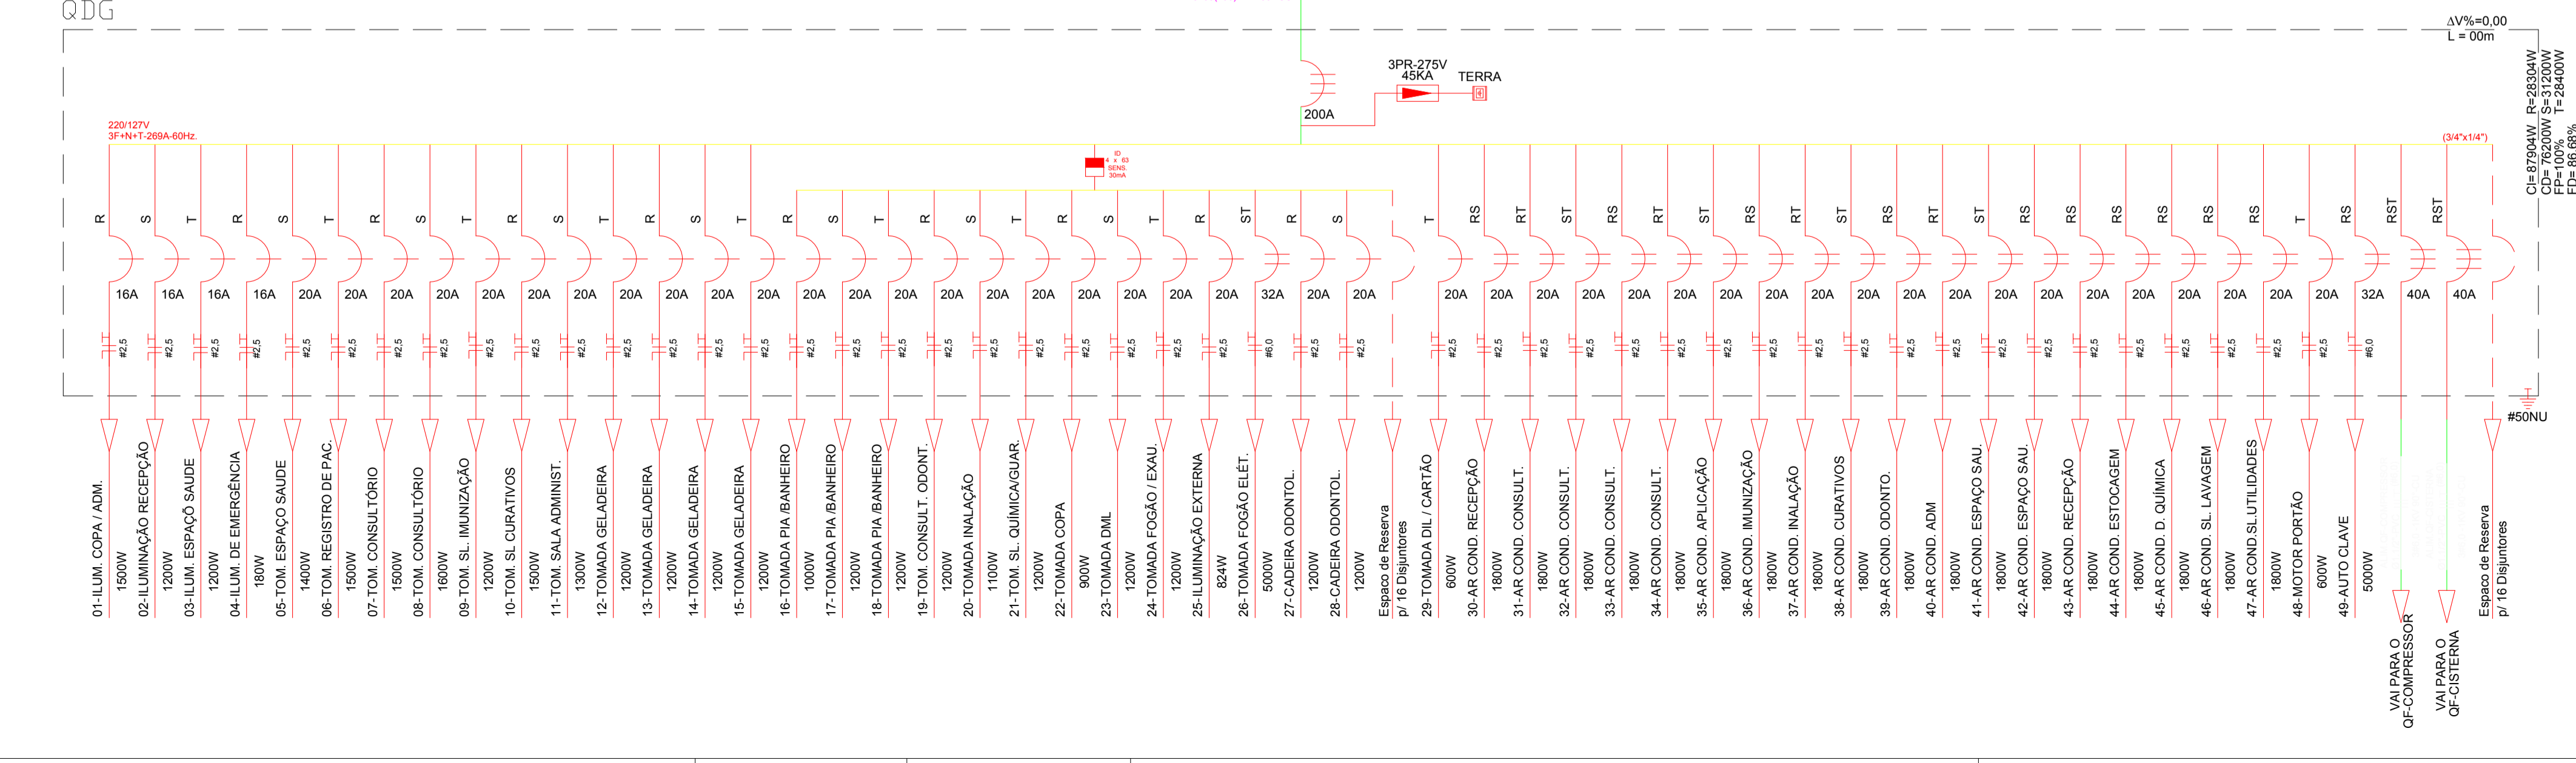

Administrative information including: DATA DE ALTERAÇÃO (03/04/2014), UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1 (MODELO PADRÃO), GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ, SEIL - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA, PARANÁ EDIFICAÇÕES, GERÊNCIA DE PROJETOS, and contact details for the project manager and architect.